

仕様書

静岡市消防局財産管理課

1 品名

消防用ホース (50mm)

2 規格等及び数量

50 mmホース 136 本

次のうち、いずれか1機種を選定すること。

メーカー名	製品名
帝国繊維株式会社	キンパイホース 低圧損 New プロランナー AA (ルミライト加工)
芦森工業株式会社	ジェットホース Dライトダイヤα (ルミナス加工・反射)
株式会社横井製作所	YOKOI PRO U-ST (Kilalito ライン加工)
オカニワ株式会社	タイゴン消防ホース 低圧損ホース #100T エクレール (ぴかっライン加工)
櫻護謨株式会社	SAKURA ロケット13 ネクストステージ (ぴかっライン加工)

(1) 呼称径 50 mm・長さ 20m・圧力損失 0.24Mpa 以下・使用耐圧 1.3Mpa 以上

(2) 接続金具は、町野式軽合金製とすること。

(3) ホースの端から端まで反射材のラインを1本以上入れること。

※当該機種の製造中止等が判明した場合は、当該機種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3 追加仕様

(1) 消防用ホースの文字等記入、口巻き布及び接続部保護カバーについて

(別紙「消防用ホースの文字等記入、口巻き布及び接続部保護カバーについて」参照)

① 文字等記入

ホースの指定する位置に、指定する文字、数字の記入及びホース中央部に目印となるラインの記入をし、色の指定ができること。

② 口巻き布

ホース両端から長さ 600 mmとし、色の指定ができること。

③ 接続部保護カバー

ホース両端の接続金具とホースとの取付け部分に取り付けること。合成樹脂製保護カバーとし、色の指定ができること。

(2) 納入物品は2022年に製造した物品とすること。

(3) 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の表示をすること。

4 納入期限

令和5年2月28日(火)

5 納入場所

- (1) 静岡市葵消防署 本署 静岡市葵区追手町6番2号
- (2) 静岡市駿河消防署 本署 静岡市駿河区南八幡町10番30号
- (3) 静岡市千代田消防署 本署 静岡市葵区東千代田二丁目1番10号
- (4) 静岡市清水消防署 本署 静岡市清水区東大曲町6番8号
- (5) 静岡市港北消防署 本署 静岡市清水区庵原町592番地の8
- (6) 静岡市日本平消防署 本署 静岡市清水区村松625番地の4
- (7) 静岡市島田消防署 本署 島田市旗指513番地の1
- (8) 静岡市吉田消防署 本署 榛原郡吉田町住吉1386番地の5
- (9) 静岡市牧之原消防署 本署 牧之原市波津191番地1

※各納入場所への納入本数及び納入時間については、契約後の打合せ時に指示する。

6 その他

- (1) 契約後、直ちに購入所管課担当者と打合せをすること。
- (2) 納入の際は、事前に購入所管課担当者に連絡すること。
- (3) 梱包に要した段ボール箱、ビニール等は持ち帰ること。
- (4) 不明な点は、購入所管課担当者に確認すること。


7 購入所管課

静岡市消防局消防部 財産管理課装備係
担当者 岩田 電話番号 054-280-0161

消防用ホースの文字等記入、口巻き布及び接続部保護カバーについて

1 文字等の記入について

下図の表示例による。

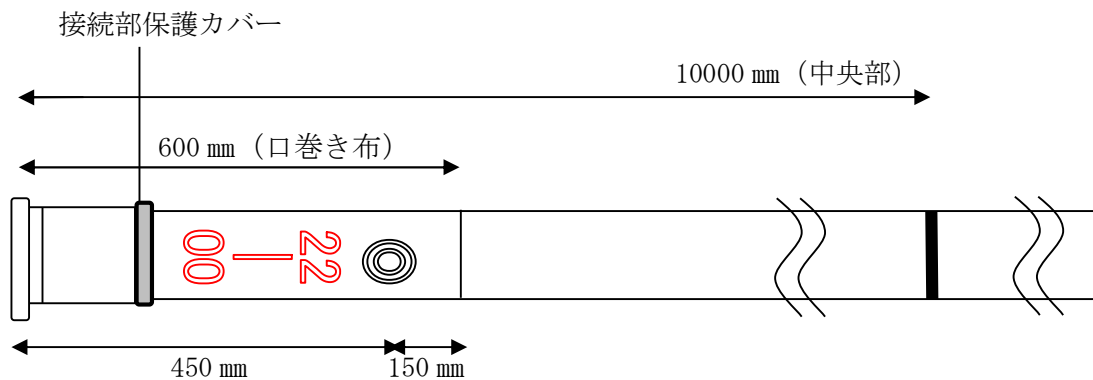

- (1) ◎は、署所名を一文字表示する。
- (2) 「22」は、年号を表示する。
- (3) 「00」は、番号を表示する。
- (4) | は、ラインを表示する。
- (5) 文字は丸ゴシック体、サイズは、縦・横 50 mm程度とし、見栄えを考慮すること。
- (6) 数字サイズは、縦を文字サイズと同じとし、横はやや狭く見栄えを考慮すること。
- (7) ホース中央部ラインのサイズは、幅を 20 mm程度とし、ホースを一回りすること。
- (8) 文字及び数字については、ホース両端（メス金具側・オス金具側）の両面にそれぞれ記入すること。

2 記入文字及び色指定について

- (1) 文字及び数字の色は黒色とし、ホース中央部ラインの色は赤色とする。
- (2) 口巻き布及び接続部保護カバーの色の指定、記入する文字及び数字の詳細については、契約後の打合せにより指示する。