


# 静岡市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量

2014(平成26)年

## 施設別 温室効果ガス排出量

施設分類	排出要因	総排出量
事務系施設 (庁舎・学校・図書館など)	エネルギー (電気・燃料等)の使用	45,122 t-CO2
事業系施設		213,104 t-CO2
内訳 廃棄物処理施設	エネルギー (電気・燃料等)の使用 一般廃棄物の焼却 し尿処理 等	145,021 t-CO2
下水道施設	エネルギー (電気・燃料等)の使用 下水処理 下水汚泥の焼却	43,231 t-CO2
その他施設 (病院・消防・ 水道施設)	エネルギー (電気・燃料等)の使用	24,852 t-CO2
公用車	燃料の使用 排気ガスの排出 等	2,093 t-CO2
<b>合計</b>		<b>260,319 t-CO2</b>

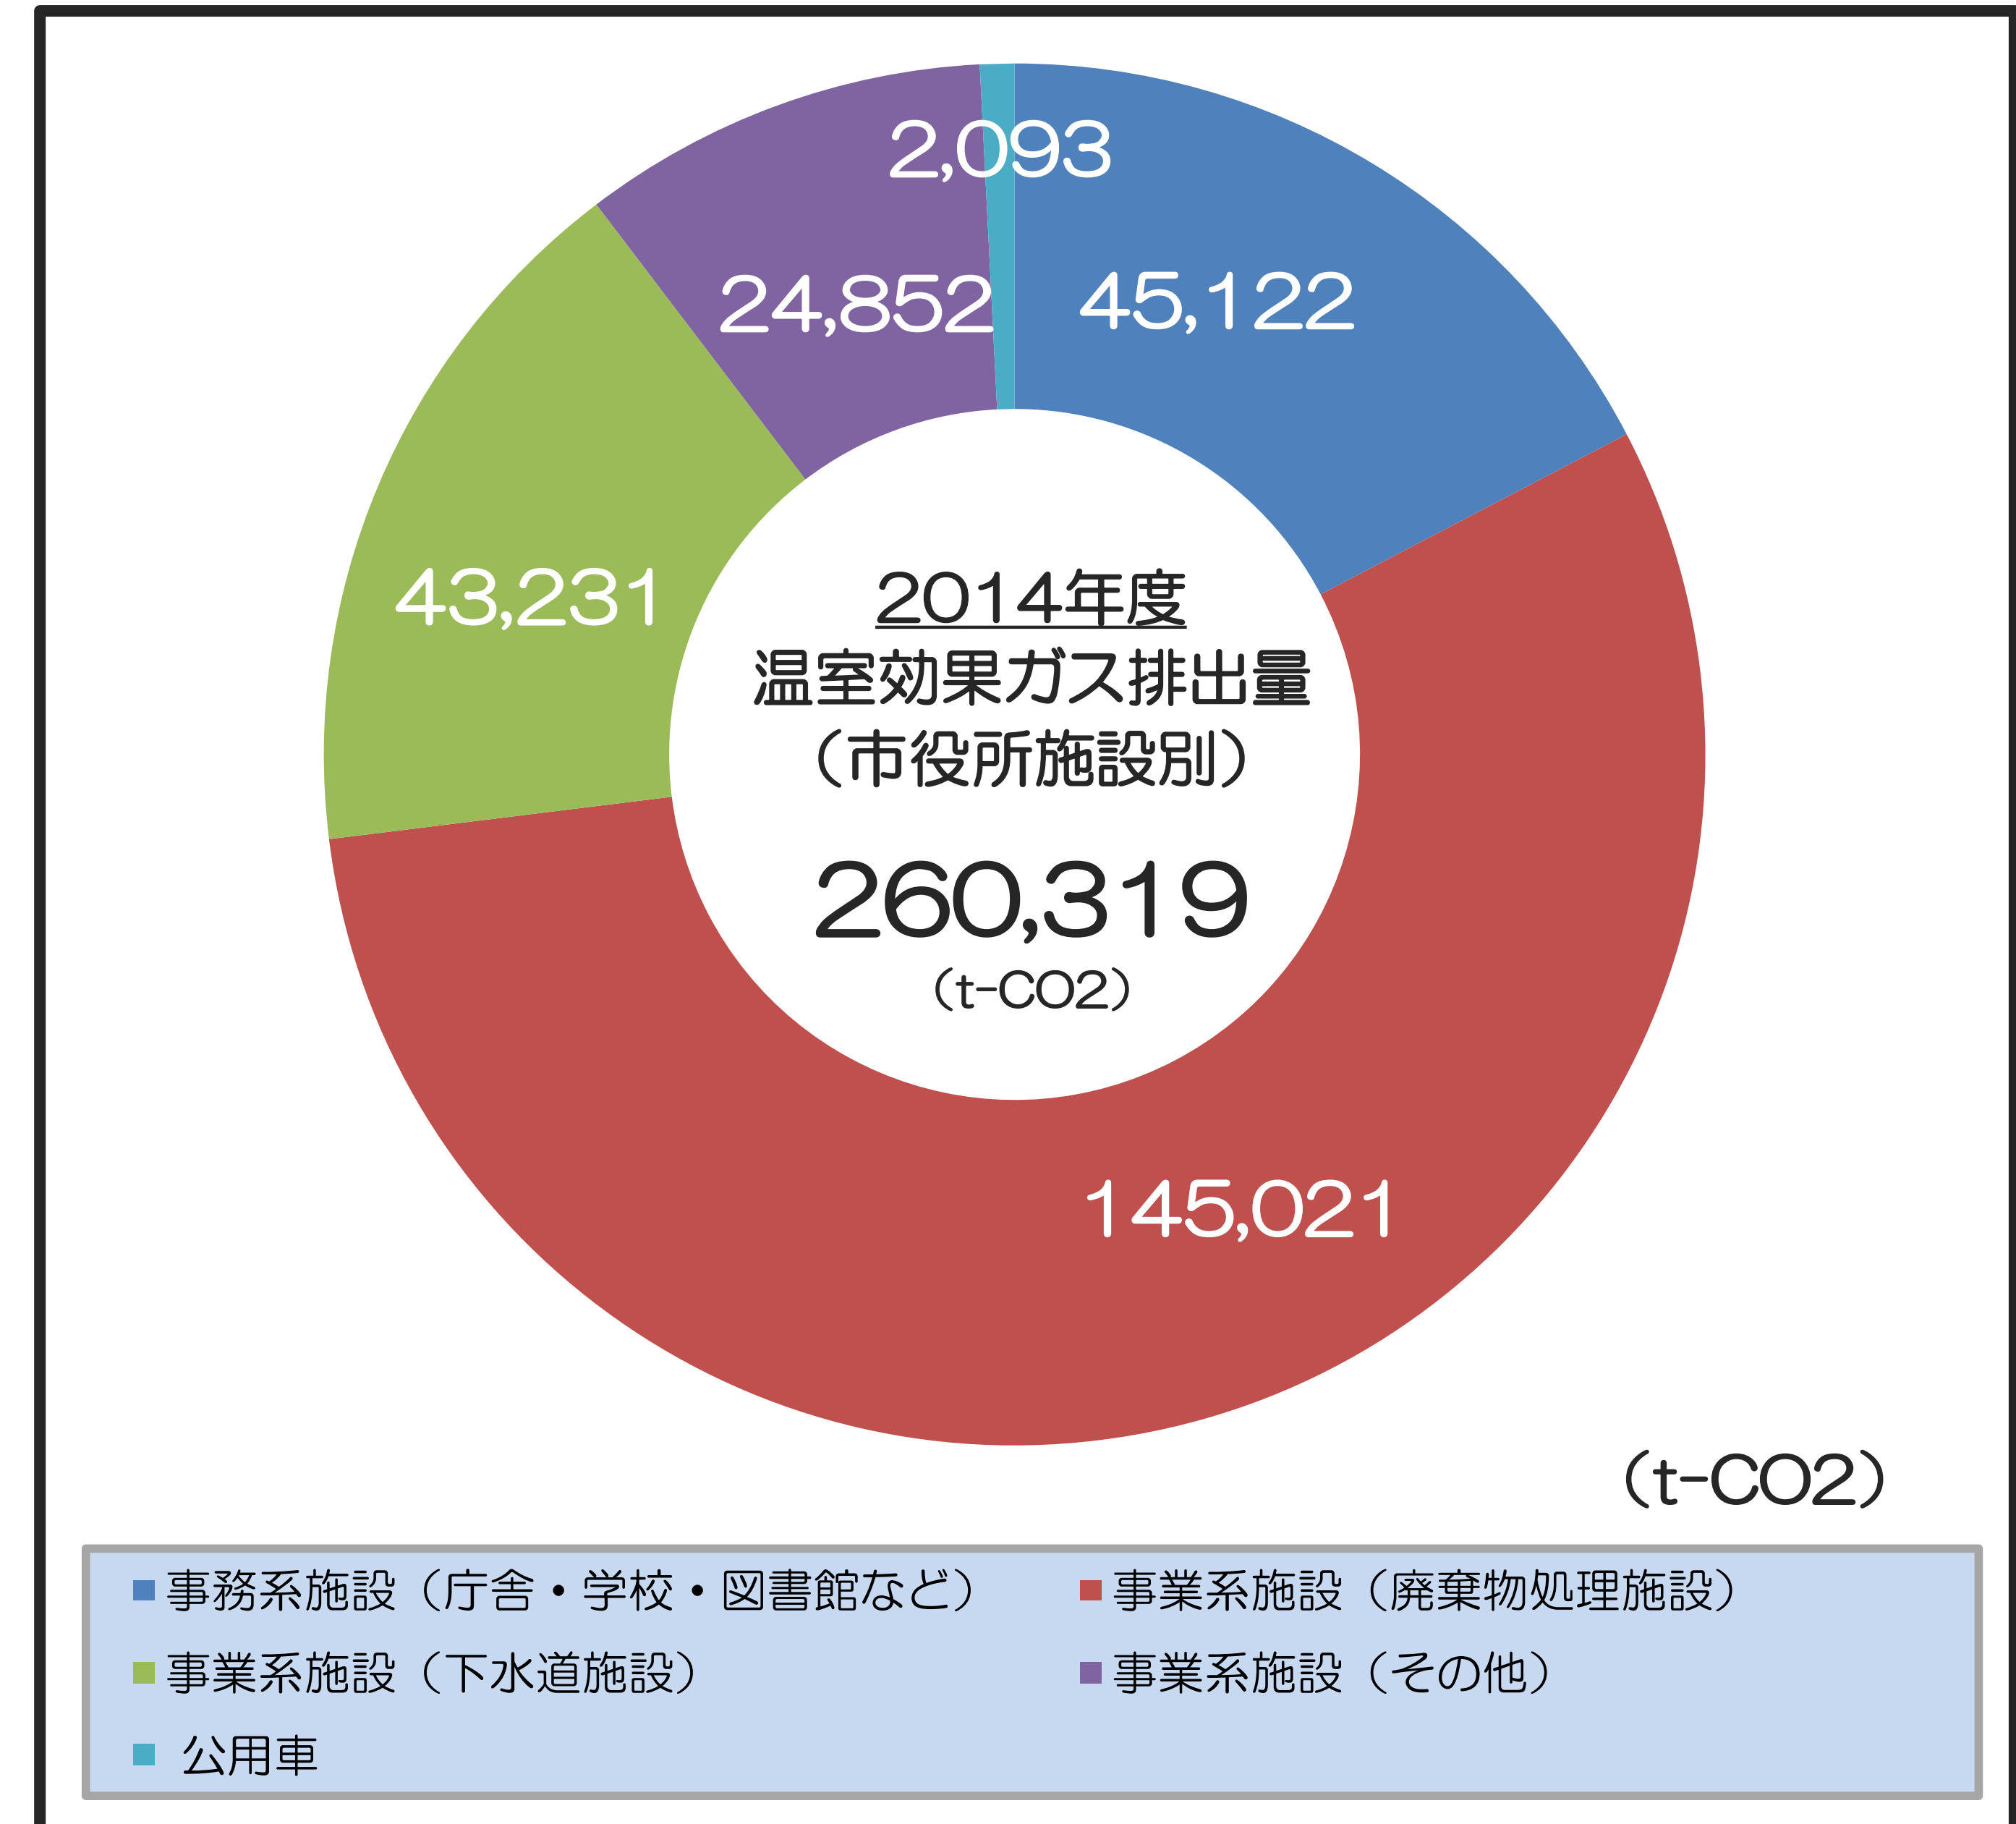

## 電力使用量 及び 燃料使用量

電力	
使用量	180,500,891 kWh
	91,870 t-CO2

燃料	
使用量	14,306 t-CO2
内訳	都市ガス 5,852,625 m <sup>3</sup> 13,096 t-CO2
	公用車ガソリン 504,455 l 1,210 t-CO2

