


# 令和2年度（2020年度）静岡市役所の事務事業に伴う温室効果ガス排出量


- ◆ 令和2年度（2020年度）の静岡市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量は、231,521t-CO2です。
- ◆ 基準年度である平成26年度(2014年度)と比較すると、11.1%の減少、前年度である令和元年度(2019年度)と比較すると、7.4%の減少となっています。
- ◆ 前年度からの主な減少要因は、廃棄物処理施設における廃プラスチック量の減少などがあげられます。

## 施設別 温室効果ガス排出量

施設分類	排出要因	総排出量
事務系施設 (庁舎・学校・図書館など)	エネルギー (電気・熱気等)の使用	38,943 t-CO2
事業系施設		190,763 t-CO2
内訳	廃棄物処理施設	140,622 t-CO2
	下水道施設	29,707 t-CO2
	その他施設 (病院・消防・水道施設)	20,434 t-CO2
公用車	燃焼の使用 排気ガスの排出等	1,814 t-CO2
合計		231,521 t-CO2

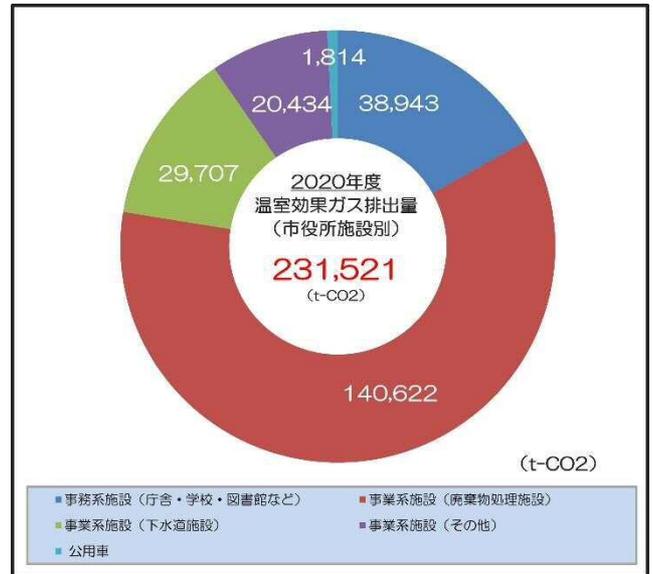

## 基準年度からの排出量経緯

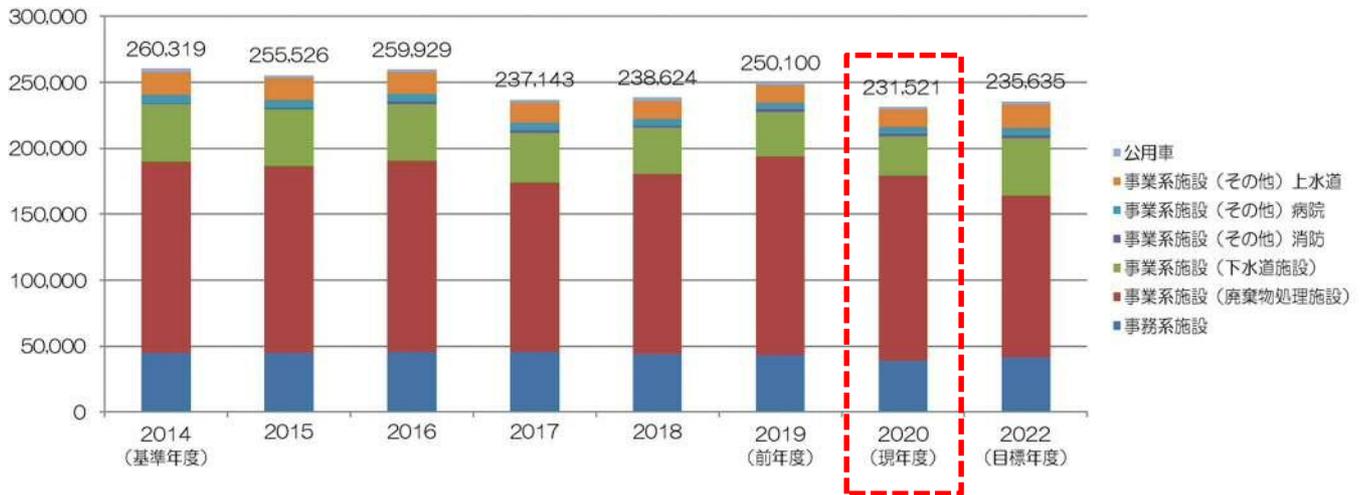

排出量	2014 (基準年度)	2015	2016	2017	2018	2019 (前年度)	2020 (現年度)	2022 (目標年度)	対前年度増加率	対基準年度増加率
事務系施設	45,122	45,307	45,643	45,521	44,389	42,893	38,943	41,963	-9.2%	-13.7%
事業系施設 (廃棄物処理施設)	145,021	141,467	145,171	128,340	136,341	150,733	140,622	121,818	-6.7%	-3.0%
事業系施設 (下水道施設)	43,231	42,701	43,022	38,100	34,796	34,249	29,707	43,791	-13.3%	-31.3%
事業系施設 (その他)	消防	1,102	1,199	1,689	1,811	1,683	1,694	1,786	5.4%	62.0%
	病院	6,116	5,854	5,738	5,624	5,177	5,017	5,688	1.5%	-16.8%
事業系施設 (その他) 上水道	17,634	16,945	16,485	15,616	14,055	13,503	13,558	17,987	0.4%	-23.1%
公用車	2,093	2,053	2,181	2,132	2,183	2,011	1,814	2,030	-9.8%	-13.3%
合計	260,319	255,526	259,929	237,143	238,624	250,100	231,521	235,635	-7.4%	-11.1%

※ 図表は、端数処理（四捨五入）をしているため、合計が合わないことがあります。