

仕 様 書

1 品 名 取水用水中ポンプ

2 用 途 由比第 1 取水口取水用

3 数 量 1 台

4 機器仕様

以下の仕様に全て適合するポンプを選定すること。

- | | | |
|------|--------|---|
| (1) | 電動機種類 | 乾式水中電動機 |
| (2) | 吐 出 量 | 2.5 m ³ /min |
| (3) | 全 揚 程 | 12m 以上 |
| (4) | 口 径 | φ 150mm |
| (5) | 電 源 | 3 相 200V 60Hz 11kW |
| (6) | 電源ケーブル | 防水ケーブル 10m |
| (7) | 材 質 | ケーシング及び羽根車：FC200 |
| (8) | 内外面塗装 | 水道用エポキシ樹脂 |
| (9) | 流 体 | 河川水（飲料水用） |
| (10) | ポンプ架台 | 既設架台に設置可能なこと。（9 図面に記載のとおり） |
| (11) | 接 続 | JIS10K 8—M20 ボルト |
| (12) | 潤 滑 油 | 飲料用水用 |
| (13) | 付 属 品 | 連成計 1 個
地上銘板 1 枚
ボルト、ナット、パッキン 1 式 |
| (14) | そ の 他 | 設置場所の開口部寸法(1000mm×700mm)に収まる形状とする。 |

【参考 既設機種】株式会社日立産機システム 型式：UB150-611UBG

5 納入場所 静岡市清水区由比入山 137 番地の 2 由比第 1 浄水場 発電機室内

6 納入期限 令和 8 年 2 月 27 日（金）

7 その他


- (1) 見積金額には、納入に係るすべての費用を含むこと。
- (2) 契約後速やかに、機器の仕様が確認できる図面等を購入所管課担当者へ提出して事前承諾を得ること。承諾を得た機種を納入すること。

- (3) 完成検査は社内検査とし、検査報告書と性能試験成績書を物品納入時に提出すること。
- (4) ポンプの設置費用は含まないものとする。
- (5) 納入日は購入所管課と協議すること。
- (6) 梱包した状態で納入し、梱包材は売渡人が持ち帰ること。
- (7) その他不明な点は、購入所管課担当者と協議すること。

8 購入所管課

静岡市上下水道局経営管理部 上下水道経理課
 経理第1係 白鳥 了稔 電話 054-270-9204

9 図面

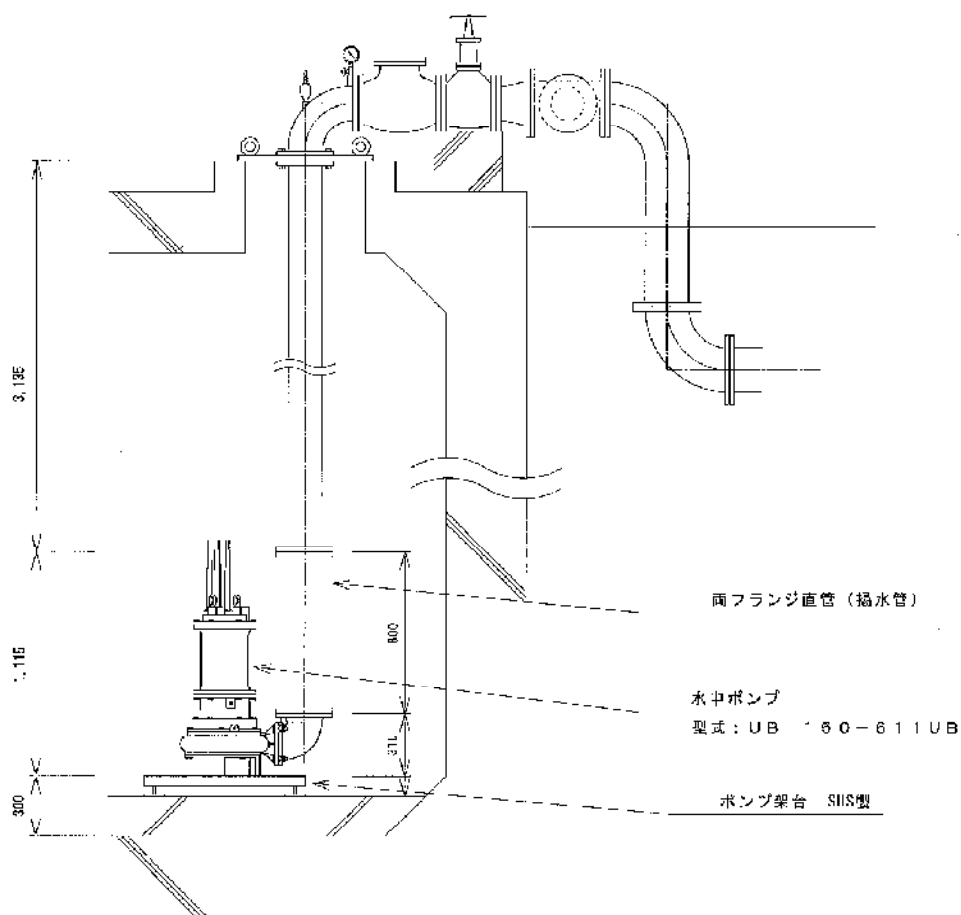

由比第1取水口 側面図

見 積 書

	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
金額										

(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)

ただし、

取水用水中ポンプ

その他仕様書のとおり

見積心得を承諾の上、見積りいたします。

令和 年 月 日

課税業者 免税業者（該当に○）

所在地（住所）

名 称

代表者職氏名

印

(宛先)

静岡市公営企業管理者