

(令和6年1月18日発表)

清水港内のPFAS濃度について

内容など	令和5年12月22日(金)に清水港内の4か所(別紙のとおり)においてPFAS調査を実施しました。その結果(速報値)は次のとおりです。全て暫定目標値(50ng/L)未満でした。			
	海域地点番号	PFOS	PFOA	合計
	No.1	0.096	1.3	1.4
	No.2	0.15	1.2	1.4
	No.3	0.033	0.71	0.75
	No.4	0.025未満	0.11	0.12
(ng/L)				
なお、本調査の結果は、市公式ホームページで公開しています。 「PFAS調査の結果及び今後の対応について」 https://www.city.shizuoka.lg.jp/503_000040.html				


別紙資料 ④ ・ 無

【問合せ】環境保全課(静岡庁舎新館13階)

担当 原、齋藤

電話 054-221-1359

別紙 清水港内 PFAS調査地点図

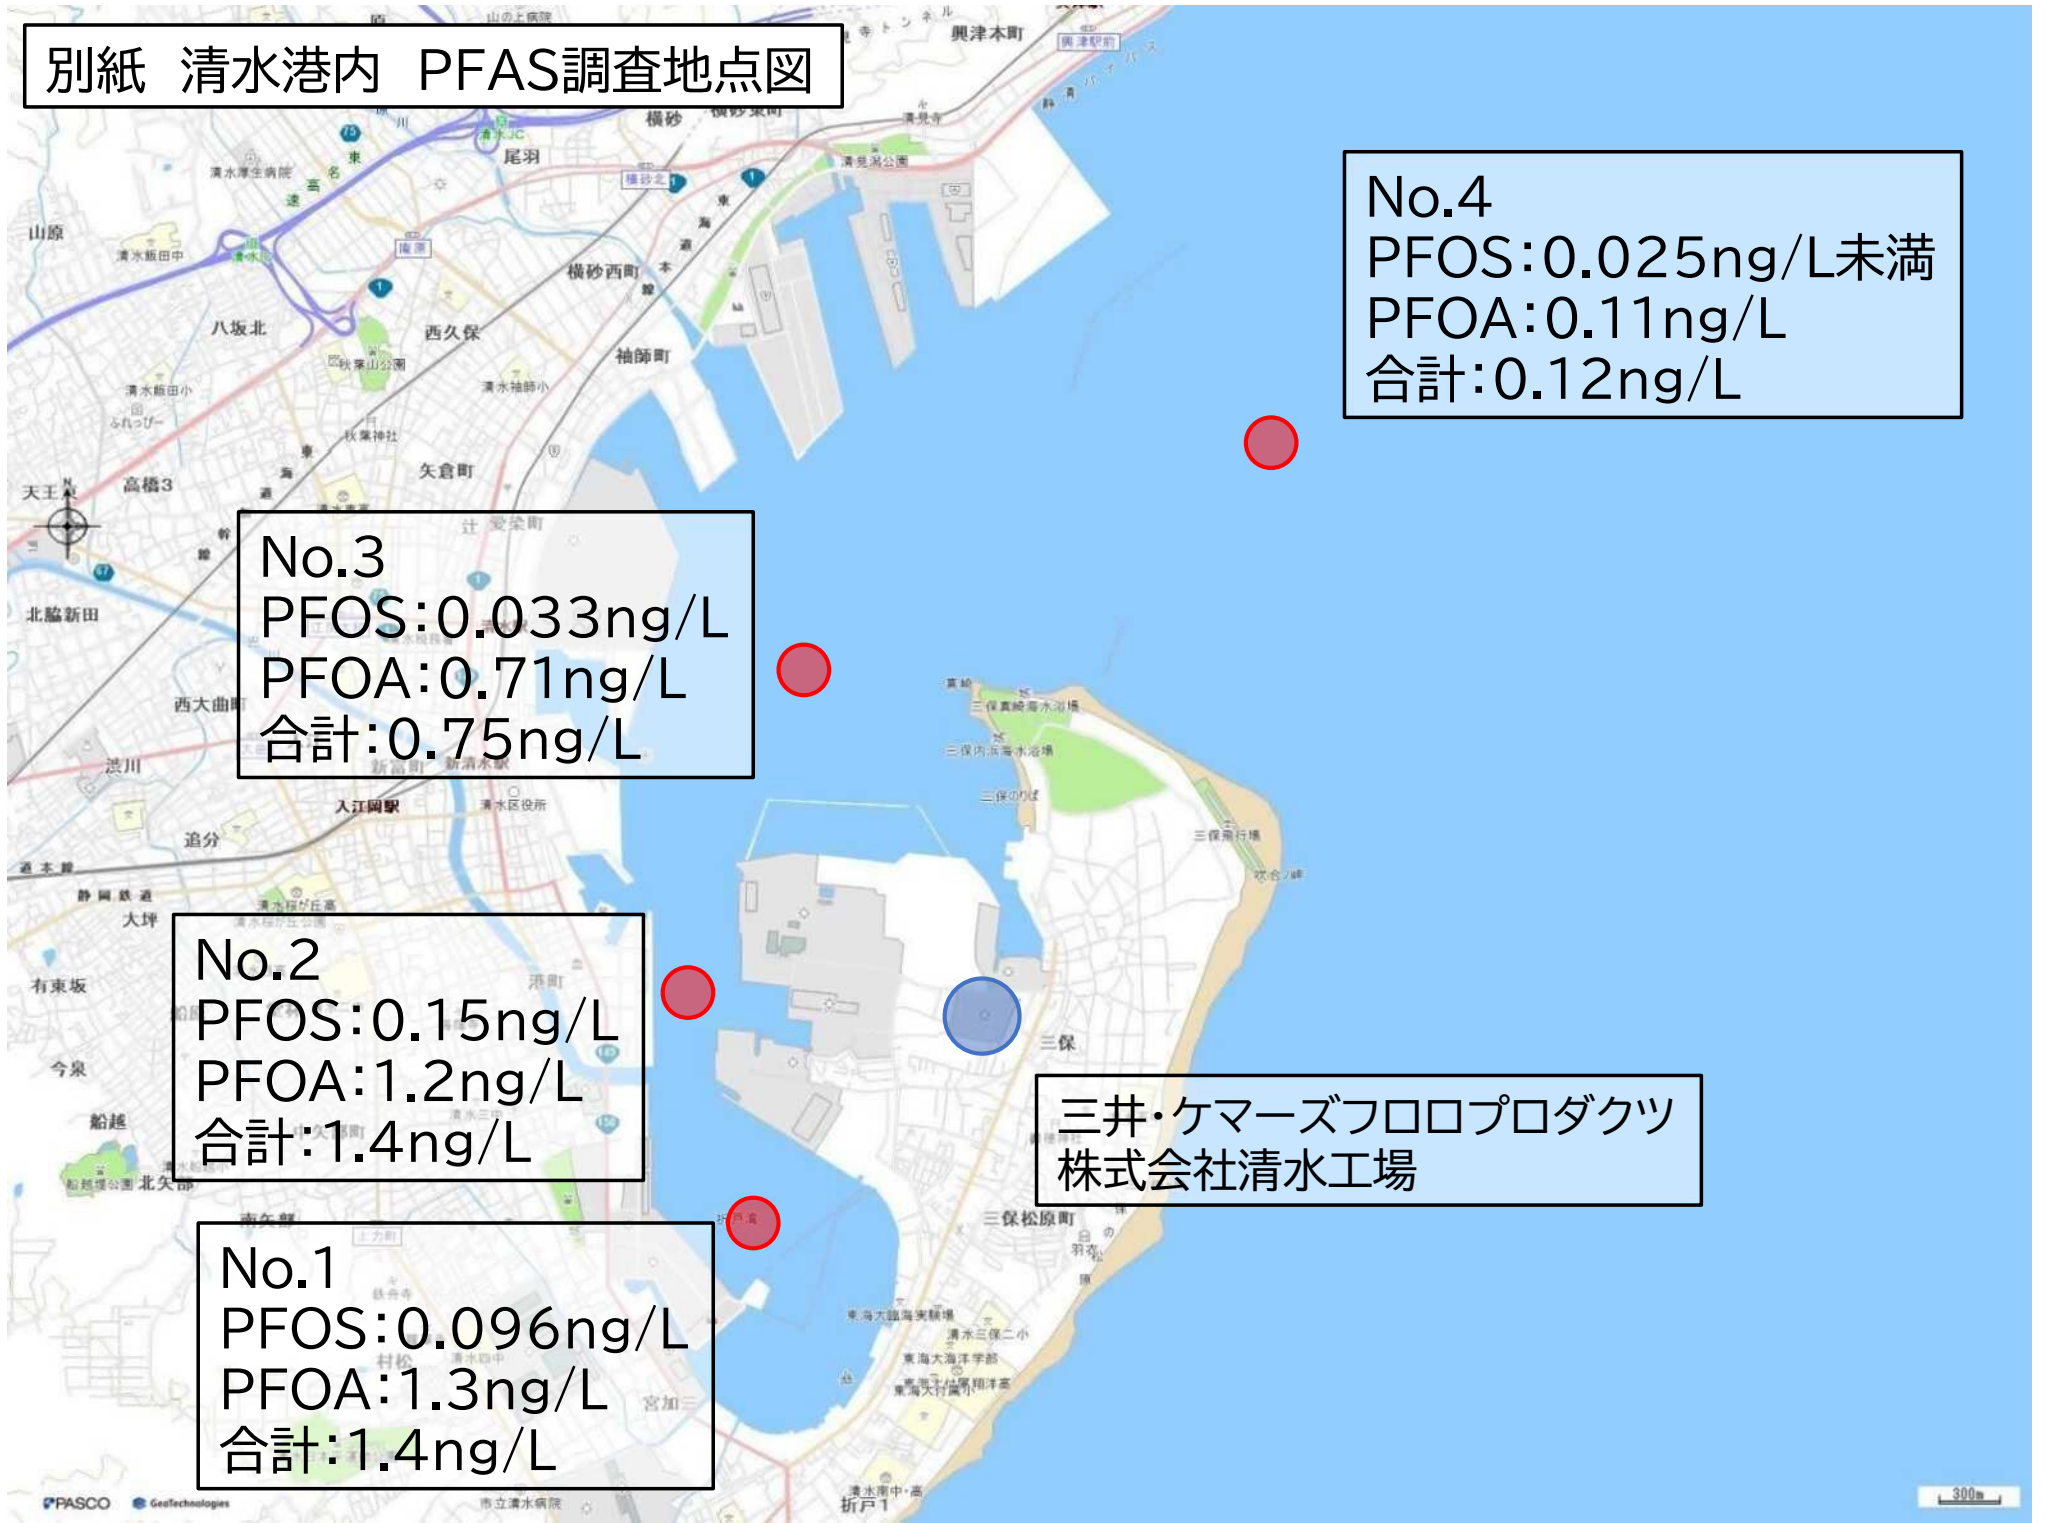

No.3
PFOS:0.033ng/L
PFOA:0.71ng/L
合計:0.75ng/L

No.2
PFOS:0.15ng/L
PFOA:1.2ng/L
合計:1.4ng/L

No.1
PFOS:0.096ng/L
PFOA:1.3ng/L
合計:1.4ng/L

No.4
PFOS:0.025ng/L未満
PFOA:0.11ng/L
合計:0.12ng/L

三井・ケマーズフロロプロダクツ
株式会社清水工場