

点 検 写 真 帳

令和6年度 教施委第28号

件 名 学校外消防用設備等保守点検業務(葵区その2)

点 検 場 所 静 岡 市 立 旧 足 久 保 小 学 校

点 検 種 別 総 合 点 検

点 検 期 間 令 和 6 年 8 月 6 日 ~ 令 和 6 年 8 月 6 日

静 岡 県 消 防 設 備 保 守 点 検 業 協 同 組 合

静岡市立旧足久保小学校



点検者 集合写真

杉本 翔



点検者 集合写真

加藤 拓海

静岡市立旧足久保小学校



高架水槽

点検前



高架水槽

点検後




高架水槽

点検後


施錠確認

静岡市立旧足久保小学校

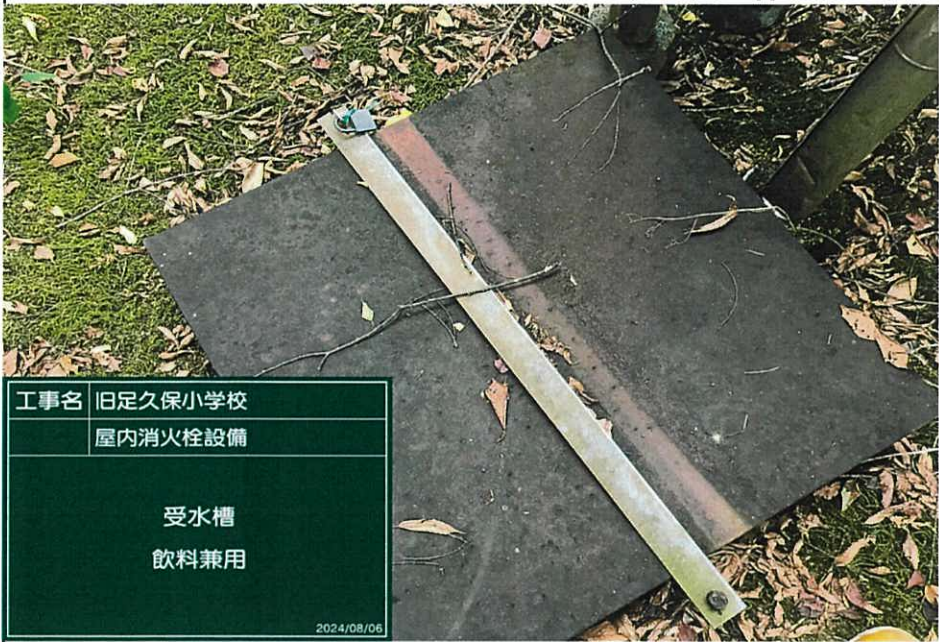

受水槽
浄水兼用

静岡県立旧足久保小学校

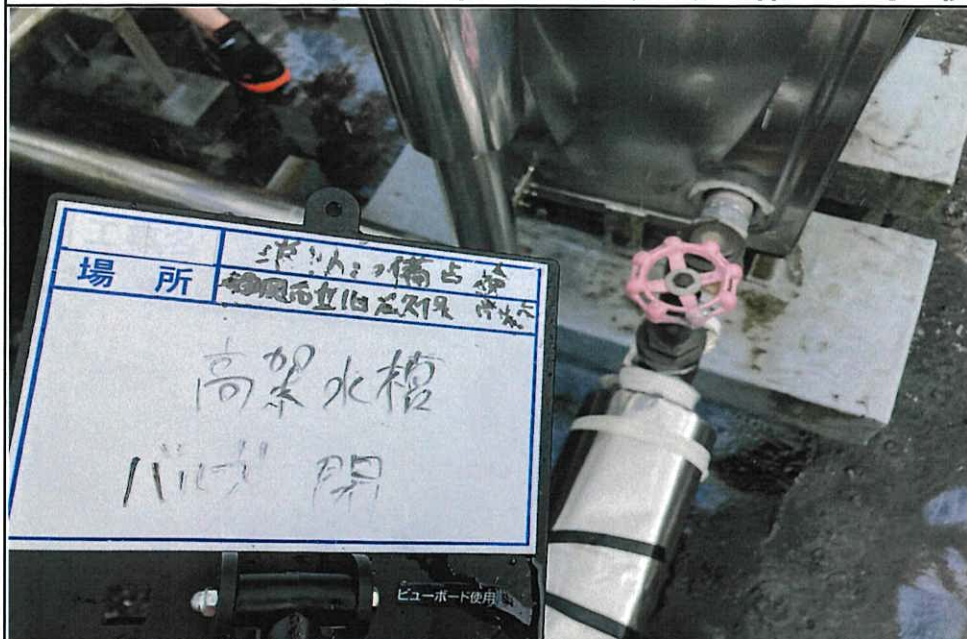

屋内消火設備
補助水槽高架水槽
バルブ閉



屋内消火栓設備
消火栓不良
バルブ閉



屋内消火栓設備
ポンプ給水管配管
漏水あり

静岡県立旧足久保小学校



工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
ポンプ不良 回転軸固着	
2024/08/06	

屋内消火栓設備
ポンプ不良
回転軸 固着



工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
電動機 銘板	
2024/08/06	


屋内消火栓設備
電動機銘板



工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
ポンプ 銘板	
2024/08/06	

屋内消火栓設備
ポンプ銘板

静岡市立旧足久保小学校

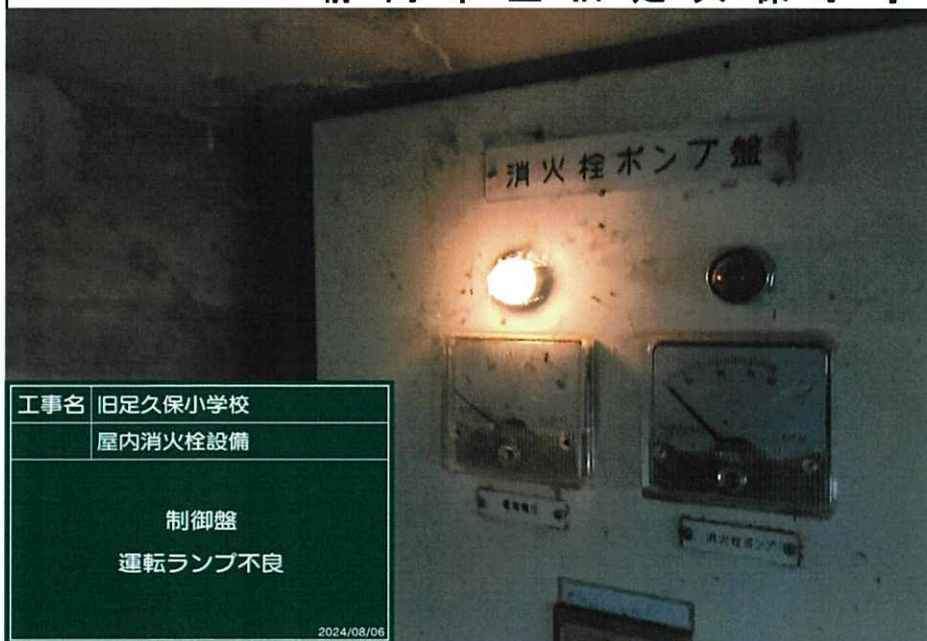

工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
制御盤 運転ランプ不良	
2024/08/06	

屋内消火栓設備
制御盤
運転ランプ不良



工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
制御盤 盤面電圧計不良	
2024/08/06	

屋内消火栓設備
制御盤
盤面電圧計不良



工事名	旧足久保小学校
	屋内消火栓設備
制御盤 警報表示不良	
2024/08/06	

屋内消火栓設備
制御盤
警報表示不良

静岡市立旧足久保小学校



屋内消火栓設備
制御盤銘板



ガス漏れ火災警報器
検出器バッテリー
容量不足

静岡市立旧足久保小学校



工事名 旧足久保小学校
自動火災報知設備

No.6 階段下
差動式スポット型感知器
不良

2024/08/06

自動火災報知設備

No.6 旧館1階
階段下

熱感知器作動不良



工事名 旧足久保小学校
自動火災報知設備


No.17
ダムウェータ
煙感知器不良

2024/08/06

自動火災報知設備

No.11 リフト煙

煙感知器作動不良

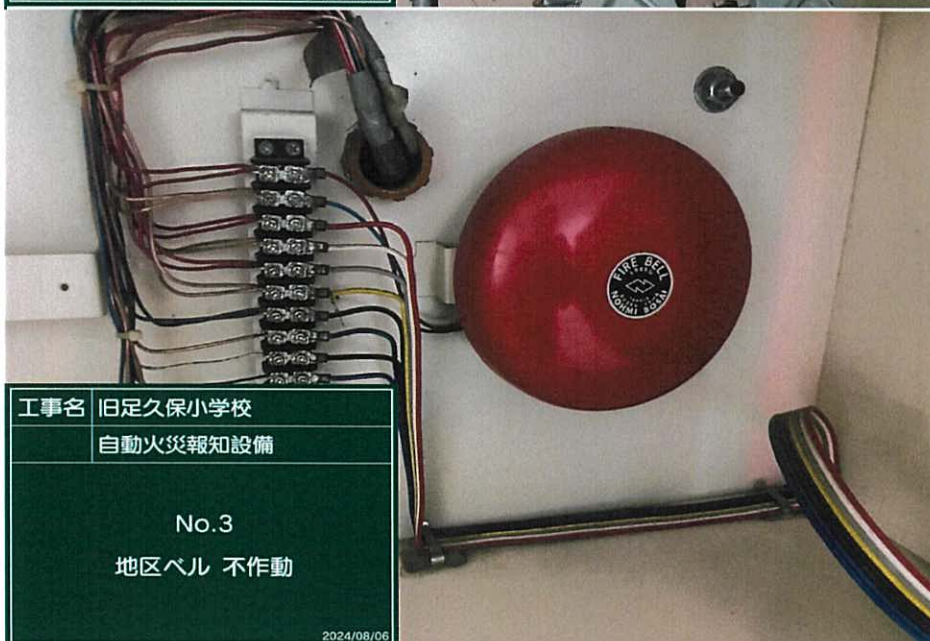

工事名 旧足久保小学校
自動火災報知設備

No.3
地区ベル 不作動

2024/08/06

自動火災報知設備

No.3

ベル不鳴動

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書			
令和 年 月 日			
静岡市葵消防署長		殿	
		届出者	
		住 所	
		氏 名	
		電話番号	
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。			
記			
防火対象物	所在地	静岡市葵区足久保奥組 7 4 1 番地	
	名称	静岡市立旧足久保小学校	
	用途	令別表第一（ 7 ）項	
	規模	地上 4 階 地下 / 階 延べ面積 3, 1 6 9 m ²	
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備 非常警報器具及び設備、避難器具、誘導標識、非常電源（専用受電設備）、配線	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	
		※ 備 考	

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第 3 に記入し、添付すること。

3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

4 ※印欄は、記入しないこと。

0310000081

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	静岡市立旧足久保小学校		防 火 管理者		
所在地	静岡市葵区足久保奥組741番地		点検実施 責 任 者	静岡県消防設備保守点検業協同組合 杉本 翔	
点検種別	機器点検 ・ 総合点検 ・ (設備等設置維持計画による点検)		点検年月日	年 月 日 ～ 令和 6 年 8 月 6 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判定	不 良 内 容			
消火器具	Ⓐ・不良			坂本 翔一	
屋内消火栓設備	良・ 不良	＊ポンプ給水管配管漏水あり ＊ポンプ本体配管部分より漏水有り エアーを吸い込む為圧力上がらず ＊電動機とポンプを繋ぐ回転軸が腐食している為モーターが起動できず過負荷となる。 ＊ポンプ制御盤不良（運転ランプ 不良 ・盤面電圧計不良・受水槽警報不良	改修を要します。 改修を要します。 改修を要します。 改修を要します。	坂本 翔一	
自動火災報知設備	良・ 不良	＊受信機経年劣化（製造から49年経過）修理部品は供給終了 ＊警戒No.3新館3階のベル1個は不鳴動 ＊表示No.6 旧館1階 階段下の差動式スポット型熱感知器1台は作動不良 ＊表示No.11 リフト煙の光電式スポット型感知器1台は、作動不良	受信機の更新を要します。 取り替えを要します。 取り替えを要します。 取り替えを要します。	坂本 翔一	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合には「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表

点 検 者						設 備 名
住 所	静岡市駿河区南町5番3号		氏 名	杉本 翔 (株)共同設備		消火器具
社 名	静岡県消防設備保守点検業協同組合		電話番号	054-287-5091		屋内消火栓設備
資 格	消防設備士					自動火災報知設備
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		ガス漏れ火災警報設備
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		非常警報器具及び設備
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		避難器具
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		誘導標識
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		非常電源（専用受電設備）
Ⓐ・乙種 4 類	R3 年 9 月 29 日	00084	静岡県	R5 年 10 月		配線
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類	R2 年 9 月 30 日	00146	静岡県	R4 年 10 月		
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備 考	第二種電気工事士 224167 R3年 2月17日					
資 格	消防設備点検資格者					
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種	R5 年 3 月 24 日	150500638	R10 年 3 月 31 日			
第 2 種	R5 年 3 月 31 日	250500628	R10 年 3 月 31 日			

点 検 者						設 備 名
住 所	静岡市駿河区南町5番3号		氏 名	加藤 拓海 (株)共同設備		消火器具
社 名	静岡県消防設備保守点検業協同組合		電話番号	054-287-5091		
資 格	消防設備士					
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月		
甲 種 特 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 1 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 2 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 3 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 4 類	年 月 日			年 月		
甲・乙種 5 類	年 月 日			年 月		
乙 種 6 類	R4 年 9 月 28 日	00130	静岡県	年 月		
乙 種 7 類	年 月 日			年 月		
備 考						
資 格	消防設備点検資格者					
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限			
特 種	年 月 日		年 月 日			
第 1 種	年 月 日		年 月 日			
第 2 種	年 月 日		年 月 日			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社（会社以外の法人に所属する場合は当該法人）に所属する場合には、 0310000081
当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
- 3 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
- 4 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法（昭和35年法律第139号）第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法（昭和39年法律第170号）第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。（第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。）

消 火 器 具 点 検 票										設置階	1 ~ 4	階
名 称	静岡市立旧足久保小学校									防 火 管理者		
所 在	静岡市葵区足久保奥組 7 4 1 番地									立会者	坂本 翔一	
点検種別	機器点検			点検年月日		年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日						
点 検 者	氏名 杉本 翔			点 検 者		社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091						
				所属会社		住所 静岡市駿河区南町 5 番 3 号						
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容		
				消 火 器 の 種 別							判定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F			
機 器 点 検												
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○				
	設 置 間 隔	○						○				
	適 応 性	○						○				
	耐 震 措 置	/						/				
表 示 ・ 標 識		○						○				
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○						○				
	安 全 栓 の 封	○						○				
	安 全 栓	○						○				
	使用済みの表示装置	/						/				
	押し金具・レバー等	○						○				
	キ ャ ッ プ	○						○				
	ホ ー ス	○						○				
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○						○				
	指 示 圧 力 計	○						○				
	圧 力 調 整 器	/						/				
	安 全 弁	/						/				
	保 持 装 置	/						/				
	車 輪（車載式）	/						/				
	ガス導入管（車載式）	/						/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

消火器具の内部等・機能	本・体内 容器等	本体容器	/					/			
		内筒等	/					/			
		液面表示	/					/			
	消火薬剤	性	状	/					/		
		消火薬剤量	/					/			
	加圧用ガス容器	/					/				
	カッター・押し金具	/					/				
	ホース	/					/				
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/					/				
	指示圧力計	/					/				
	使用済みの表示装置	/					/				
	圧力調整器	/					/				
	安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。）	/					/				
	粉上り防止用封板	/					/				
	パッキン	/					/				
	サイホン管・ガス導入管	/					/				
ろ過網	/					/					
放射能力	/					/					
消火器具の耐圧性能		/					/				
簡火 易用 消具	外形	/					/				
	水量等	/					/				
備考											
測定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップスパナ			初田							
	巻尺			エスロン							
	反射鏡										

器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要修理数	廃 棄 数
ABC-10（蓄圧式）	16	16	16	0	0

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 消火器具の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、

Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

点検年月日： 令和6年8月6日

注) 点検結果の記入方法 良好な場合は・・・○ 不良な場合は・・・×

屋内消火栓設備点検票						
名 称	静岡市立旧足久保小学校				防 火 管理者	
所 在	静岡市葵区足久保奥組7 4 1 番地				立会者	坂本 翔一
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ～ 令和 6 年 8 月 6 日		
点 検 者	氏名	杉本 翔		点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091	
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号	
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名 エバラ(株)		電動機	製造者名 日立(株)	
		型 式 等 50MS 5M 1978/8			型 式 等 TFOA-KK	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別 床上RC水槽（上水兼用）	○			
	水 量	8 m³	○			
	水 状		○			
	給 水 装 置	ボールタップ	○			
	水 位 計	水位電極棒	○			
	圧 力 計		/			
	バ ル ブ 類		○			
加 圧 送 水 装 置	電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	ポンプ室（校舎北側）	○		
		外 形	壁掛型	○		
		表 示		○		
		電圧計・電流計	V A	×	備考へ	
		開閉器・スイッチ類	NCCB 50 A	○		
		ヒューズ類		○		
		継 電 器		○		
		表 示 灯		×	備考へ	
		結 線 接 続	スターデルタ起動	○		
		接 地	D種接地	○		
		予 備 品 等		/		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	直接 操作部	周囲の状況	校舎北側ポンプ室内	○		
			外形	制御盤押釦	○		
			表示		○		
			機能		○		
		遠隔 操作部	周囲の状況		○		
			外形	自火報発信機	○		
			表示		○		
			機能	専用 兼用	○		
		遠隔 起動部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			機能		/		
			起開 動閉 用水 装圧 置	圧力スイッチ	設定圧力 MP a	/	
	起動用圧力 タンク	MP a		/			
	機能	作動圧力 MP a		/			
	プ 電 動 機	外形		×	備考へ		
		回転軸	1780min-1	×	備考へ		
		軸受部		○			
		軸継手		○			
		機能		×	備考へ		
		ポ ン プ	外形		○		
			回転軸	1750rpm	×	備考へ	
			軸受部		○		
	グランド部			○			
	連成計・圧力計			○			
	呼 水 装 置	性能	MP a L/min	×	備考へ		
		呼水槽	L	/			
		バルブ類		/			
		自動給水装置		/			
		減水警報装置		/			
		フート弁		/			
性能試験装置		KF-40	○				
高 架 水 槽 方 式	MP a	/					
	圧力水槽方式	MP a	/				
減圧のための措置			/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

配管等	管 ・ 管 継 手			×	備考へ			
	支持金具 ・ つり金具			○				
	バ ル ブ 類			×	備考へ			
	ろ 過 装 置			○				
	逃 し 配 管			○				
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況	廊下	○				
		外形	露出型×4基 埋込型×4	○				
		表示		○				
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース 15 m× 2本 ノズル径 13 mm	○			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m× 本 ノズル径 mm	/			
		操作性		○				
	ホースの耐圧性能	R5.8.16 16本実施	○					
	消火栓開閉弁	40	○					
	表示灯	専用 (兼用)	○					
	始動表示灯	表示灯フリッカー	○					
	使用方法の表示		○					
	降下装置	周囲の状況		/				
		外形		/				
		表示灯		/				
		表示		/				
機能			/					
耐震措置	フレキシブルジョイント		○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		×	備考へ			
		表示・警報等		×	備考へ			
		電動機の運転電流	A	×	備考へ			
		運転状況		×	備考へ			
	放水圧力	MPa	×	備考へ				
	放水量	L/min	×	備考へ				
	減圧のための措置		/					
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/					
	放水量	L/min	/					
備考	※別紙備考参照							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	ピトーゲージ			ヤマト				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

屋内消火栓設備点検票

※加圧送水装置／50Φ×300ℓ／min×55m×7.5kw×1750rpm

屋上補給水槽／西側PH 200ℓ（消火栓専用）

諸警報／受水槽減水 消火栓始動（受水槽減水は事務室内警報盤）

*ポンプ起動出来ない為、点検不可です。

*ポンプ給水管配管漏水あり・・・改修を要す

*ポンプ本体配管部分より漏水有り。エアーを吸い込む為圧力上がらず…改修を要す（放水試験不可）（メインバルブ閉）

（ポンプ 2 次側配管に漏れがあると推測される。高架水槽の水が吸い込まれる為高架水槽の弁を閉にしてあります。）

*電動機とポンプを繋ぐ回転軸が腐食している為モーターが起動できず過負荷となる。・・・改修を要す

*ポンプ制御盤不良（運転ランプ不良・盤面電圧計不良・受水槽警報不良）・・・改修を要す

備

考

ホース点検記録台帳

建物名：静岡市立旧足久保小学校

点検年月日： 令和6年8月6日

[illegible]

注) 消火栓箱内に、ホースが2本設置してある場合には整理番号の後にバルブ側はAと、ノズル側はBと記入する。

点検結果の記入方法 良好な場合は・・・○ 不良な場合は・・・×

配線点検票 (設備名 屋内消火栓設備)									
名称	静岡市立旧足久保小学校						防火管理者		
所在	静岡市葵区足久保奥組741番地						立会者	坂本 翔一	
点検種別	総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日				
点検者	氏名 杉本 翔			点検者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合			TEL 054-287-5091	
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号				
点検項目		点検結果				措置内容			
		種別・容量等の内容			判定	不良内容			
総合点検									
専用回路	外部キュービクル				○				
開閉器・遮断器	NFB 75A				○				
ヒューズ類					/				
絶縁抵抗	常用 2 MΩ 非常 MΩ				○				
耐熱保護	耐火・耐熱ケーブル				○				
備考	* 起動回路 - 2 MΩ * モーター回路 - 2 MΩ * 表示灯回路 - 2 MΩ								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名	
	メガー	IR4031	次回 2025年2月	HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常電源(非常電源専用受電設備)点検票 (設備名: 屋内消火栓)				
名 称	静岡市立旧足久保小学校		防 火 管理者	
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地		立会者	坂本 翔一
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日	
点 検 者	氏名 杉本 翔	点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091	
		所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号	
点 検 設 備 名	受 電 設 備	製 造 者 名 川崎電機㈱		
		型 式 等 PFS-150 B77-3号		
点 検 項 目		点 検 結 果		措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判定 不良内容	
機 器 点 検				
設 置 状 況	周 囲 の 状 況	校舎南側電気室	○	
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外	○	
	水 の 浸 透		○	
	換 気	自然 機械	○	
	照 明		○	
	標 識		○	
高 圧 受 電 盤 ・ 配 分 電 盤	外 形		○	
	表 示		○	
	計 器 類	電圧計 212 V	○	
	開閉器・遮断器(低圧)	NFB75A	○	
	表 示 灯		/	
	ヒューズ類(低圧)	A	○	
	継 電 器(低圧)		○	
変 圧 器		○		
コ ン デ ン サ ー		○		
開 閉 器 ・ 遮 断 器		○		
接 地(低圧)		○		
結 線 接 続		○		
耐 震 措 置		○		
予 備 品 等(低圧)		○		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

総 合 点 検								
接 地 抵 抗		種 種		Ω	／			
絶 縁 抵 抗				100 MΩ	○			
保 護 継 電 器 等					／			
高 圧 又 は 特 別 高 圧	開 閉 器 ・ 遮 断 器				／			
	ヒ ュ ー ズ 類		A		／			
	接 地				／			
備 考		電気主任技術者 氏名及び資格 杉本 翔 第二種 電気工事士 静岡 第224167号						
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	テスター	3030-10	次回 2026年5月	HIOKI				
	メガー	IR4031	次回 2025年2月	HIOKI				

備考

1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

自動火災報知設備点検票						
名 称	静岡市立旧足久保小学校				防 火 管理者	
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地				立会者	坂本 翔一
点検種別	(機器・総合)		点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年8月6日		
点 検 者	氏名	杉本 翔		点 検 者	社名	TEL
					静岡県消防設備保守点検業協同組合	054-287-5091
点 検 設 備 名	受信機	製造者名 ホーチキ(株)				
		型式等 受第47-15-7号 RPB-AW20 1975年 No.2568				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容			判定	不良内容
機 器 点 検						
予非 (内 備常 電電 蔵源 源型 ・)	外 形	Ni-cd 密閉型 2011年		○		
	表 示	DC24V 1.2Ah 鑑字第12-6号		○		
	※端子電圧	26.0V		○		
	※切替装置	自動切替		○		
	※充電装置	トリクル充電 60.2V		○		
	※結線接続	コネクター接続		○		
受 信 機 ・ 中 継 器	周囲の状況	1階 職員室		○		
	外 形	P型1級 壁掛型		○	備考へ	
	表 示	火災受信機		○		
	警戒区域の表示装置	8/15L		○		
	電 圧 計	27.0V		○		
	ス イ ッ チ 類			○		
	ヒ ュ ー ズ 類	1・2・3・5A		○		
	※継電器			○		
	表 示 灯			○		
	通 話 装 置			○		
	※結線接続			○		
	接 地	第D種		○		
	附 属 装 置	消火栓		○		
	※火災表示等	蓄 積 式			/	
アナログ式				/		
二信号式				/		
そ の 他				/		
※注 意 表 示	スイッチ注意灯		○			
回 路 導 通	レンジ試験		○			
設 定 表 示 温 度 等			/			
感知器作動等の表示			/			
予 備 品 等	ヒューズ類		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

0310000081

感 知 器	外 形			○			
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分			○		
		感 知 区 域			○		
		適 応 性			○		
		機 能 障 害			○		
	※ 熱 感 知 器	ス ポ ッ ト 型		差動 定温(再) 熱アナログ	×	備考へ	
		分 布 型	空 気 管 式		○		
			熱 電 対 式・ 熱 半 導 体 式		/		
			感 知 線 型		/		
	※ 煙 感 知 器	ス ポ ッ ト 型		イオン 光電 アナログ	×	備考へ	
		分 離 型		/			
		※ 炎 感 知 器		赤外線 紫外線	/		
		※ 多 信 号 感 知 器・ 複 合 式 感 知 器		/			
	遠隔試験機能を有する感知器		/				
	発 信 機	周 囲 の 状 況		消火栓組込型	○		
外 形		P 型 1 級	○				
表 示			○				
押しボタン・送受話器			○				
表 示 灯			○				
音 響 装 置	外 形			○			
	取 付 状 態			○			
	音 圧 等			×	備考へ		
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	○			
※ 蓄 積 機 能		/					
※ 二 信 号 機 能		/					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

0310000081

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。 7 票中央の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。	031000
----	--	--------

0310000081

警戒区域		感 知 器														※	発	点	
番 号 No.	名 称	差 動 式			定温式			熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ット 型	※ 煙 式								※ 地 区 音 響 装 置	機	検 結 果
		※ 分布型			ス ポ ット 型	ス ポ ット 型	※ 感 知 線 型		スポット型				分離型						
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式					イ オ ン 化 式		光 電 式	イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式	光 電 ア ナ ロ グ 式	光 電 式		光 電 ア ナ ロ グ 式			
									非 蓄 積	蓄 積				非 蓄 積	蓄 積				
1	新館 1 階				8	1											1	1	○
2	新館 2 階				7												1	1	○
3	新館 3 階				4												1	1	×
4	新館 4 階				4												1	1	○
5	新館階段煙										2								○
6	旧館 1 階				6	6											1	1	×
7	旧館 2 階				8												1	1	○
8	旧館 3 階				3	4											1	1	○
9	旧館 4 階				7												1	1	○
10	旧館階段煙											2							○
11	リフト煙										1								×
12	体育館西	2			3												1	1	○
13	体育館東	3			6												1		○
14	特別教室棟 1 階				5	1											1	1	○
15	特別教室棟 1階天井裏				3														○
16	特別教室棟 2階及び天井裏				6												1	1	○
17	特別教室棟 階段										1								○
合 計		5			70	12					4	2					12	11	
備 考																			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 3 ※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 4 点検結果の欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、点検の際措置した内容は備考欄に記入すること。
 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

0310000081

警 戒 区 域		種 別	製 造 番 号	差 動 式 分 布 型										定温式 感知線 型		煙 感 知 器 感 度 濃 度	音 響 装 置 音 圧 dB	措 置 内 容
番 号 No.	名 称			空 気 管 式					熱 電 対 式		熱半導 体 式			回 路 抵 抗	絶 縁 抵 抗			
				空 気 管 長 m	送 気 cc	作 動 秒	継 続 秒	水 高 H / 2 mm	流 通 秒	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω	作 動 mV	回 路 抵 抗 Ω					
1	新館1階	㊦															良	
2	新館2階	㊦															良	
3	新館3階	㊦															良	
4	新館4階	㊦															良	
5	新館階段屋上西	㊦	187467														良	
	新館階段2階西	㊦	877803														良	
6	旧館1階	㊦															良	
7	旧館2階	㊦															良	
8	旧館3階	㊦															良	
9	旧館4階	㊦															良	
10	旧館階段西	㊦	005914														良	
	旧館階段東	㊦	J7801														良	
11	リフト煙	㊦	059951														不良	作動不良
12	特別教室棟階段	㊦	X8461														良	
13	体育館西	㊦	U0651	100	1.8	5	28											
		㊦	U0652	100	1.8	5	30											
14	体育館東	㊦															良	
		㊦	U0653	100	1.8	4	28											
		㊦	U0654	100	1.8	5	29											
		㊦	U0655	100	1.8	5	33											
		㊦															良	
備 考																		

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 措置欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
3 種別又は製造番号が示されないものは、記入しないこと。

配 線 点 検 票 (設備名 自動火災報知設備)									
名 称	静岡市立旧足久保小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地						立会者	坂本 翔一	
点検種別	総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日				
点 検 者	氏名 杉本 翔			点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合				TEL 054-287-5091
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号				
点 検 項 目		点 検 結 果					措 置 内 容		
		種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	新館 L-1No.2分電盤				○				
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB 20A				○				
ヒ ュ ー ズ 類					/				
絶 縁 抵 抗	常用 10 MΩ 非常 MΩ				○				
耐 熱 保 護					○				
備 考	*感知器回路-1. 8MΩ								
	*警報回路-1. 8MΩ								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	IR4031	次回 2025年2月	HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

ガス漏れ火災警報設備点検票						
名 称	静岡市立旧足久保小学校				防 火 管理者	
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地				立会者	坂本 翔一
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日		
点 検 者	氏名	杉本 翔	点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091		
			所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号		
点 検 設 備 名	受信機	製造者名 能美防災(株)		中継器	製造者名 能美防災(株)	
		型 式 等 AAP017-C 受第59-33号			型 式 等 ARP-011-3D	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形	Ni-cd 密閉型 受信機用2008年 検知器用2007年	○			
	表 示	DC24V 0.45Ah×3 鑑予第54-14号	○			
	端 子 電 圧	受信機用 24.5v 検知器用 No.1-14.0v No.2-23.0v	×	備考へ		
	切 替 装 置	自動	○			
	充 電 装 置	トリクル 受信機60.5 V 検知器61.2 V	○			
	結 線 接 続	コネクタ	○			
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	1階 職員室	○			
	外 形		○			
	表 示		○			
	警戒区域の表示装置	4/5 L	○			
	電 圧 計	受信機用 28.0V 検知器用 No.1-28.0v No.2-27.5v	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	0.1~5 A	○			
	継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置		/			
	結 線 接 続		○			
	接 地	第D種	○			
	附 属 装 置		/			
	ガ ス 漏 れ 表 示		○			
	回 路 導 通		/			
故 障 表 示		○				
予 備 品 等	受信機内	○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

ガス漏れ検知器	外形	KP-35B	○					
	警戒状況	未警戒部分		○				
		設置場所・設置位置		○				
		適応性	LPガス用	○				
		機能障害		○				
	動作等		○					
警報装置	音声警報装置	外形		/				
		取付状態		/				
		増幅器、操作部		/				
		音圧等		/				
	ガス漏れ表示灯			/				
	検知区域警報装置	外形		/				
		取付状態		/				
		音圧等		/				
鳴動区域			/					
総 合 点 検								
同時動作			○					
検知区域警報装置		90 dB	○					
総 合 作 動			○					
備考	*ガス漏れ受信機は、経年劣化及び補修部品が生産終了の為、受信機の更新をお勧めします。 *検知器用予備電池は、容量不足の為取り替えが必要です。(No.1側 24V 0.45Ah 2007年製)							
	*職員室ガス漏れ検知器 100V単独							
測定機器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	騒音計	SL-1330	次回 2025年4月	CUSTOM				
	テスター	3030-10	次回 2026年5月	HIOKI				
	加ガス試験器	EG-20	次回 2026年7月	新コスモス電機㈱				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。	
	2 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良の項はその内容を措置欄に記入すること。	0310000081
	3 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。	

配 線 点 検 票 (設備名 ガス漏れ警報設備)									
名 称	静岡市立旧足久保小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市葵区足久保奥組 7 4 1 番地						立会者	坂本 翔一	
点検種別	総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日				
点 検 者	氏名 杉本 翔			点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合				TEL 054-287-5091
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町 5 番 3 号				
点 検 項 目		点 検 結 果						措 置 内 容	
		種別・容量等の内容				判定	不 良 内 容		
		総 合 点 検							
専 用 回 路						○			
開 閉 器 ・ 遮 断 器						○			
ヒ ュ ー ズ 類						/			
絶 縁 抵 抗		常用 100 MΩ 非常 MΩ				○			
耐 熱 保 護						○			
備 考	*検知器回路-20MΩ								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	IR4031	次回 2025年2月	HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票									
名 称	静岡市立旧足久保小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地						立会者	坂本 翔一	
点検種別	機器・総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和6年8月6日				
点 検 者	氏名 杉本 翔			点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091				
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号				
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 TOA(株)			増幅器	製造者名 TOA(株)			
		型 式 等 FS-991 2012年				型 式 等 FS-911			
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容			
		種別・容量等の内容		判定	不 良 内 容				
機 器 点 検									
非常電 源 (内蔵型)	外 形	認定: 10C13			○				
	表 示	24V 6.0Ah 2012年			○				
	端 子 電 圧	27.0V			○				
	切 替 装 置	自動			○				
	充 電 装 置	トリクル充電			○				
	結 線 接 続	コネクター接続			○				
非 常 ベ ル ・ 自 動 式 サ イ レ ン	起 動 装 置	周 囲 の 状 況				/			
		外 形				/			
		表 示				/			
		機 能				/			
	操 作 部	外 形				/			
		表 示				/			
		電 圧 計				/			
		ス イ ッ チ 類				/			
	複 合 装 置	ヒ ュ ー ズ 類	10A・25A			○			
		継 電 器				/			
		表 示 灯				/			
		結 線 接 続				/			
	ベ ル ・ サ イ レ ン	接 地				/			
		予 備 品 等				/			
		外 形				/			
		取 付 状 態				/			
音 圧 等	音 圧 等				/				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動			/				
	表 示 灯				/				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

放 送 器 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	AMP本体	○		
		外 形	押釦	○		
		押 し ボ タ ン 等		○		
		発信機 ・ 非常電話		/		
		自動火災報知 設備 と の 連 動		/		
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況	1階職員室	○		
		外 形	240W	○		
		表 示		○		
		電 圧 計	27.5 V	○		
		ス イ ッ チ 類		○		
		保 護 板		/		
		ヒ ュ ー ズ 類	10、25 A	○		
		継 電 器		○		
		計 器 類	モニター-SP 出力レベル計	○		
		表 示 灯		○		
		結 線 接 続		○		
		接 地	第D種	○		
		回 路 選 択	7区分	○		
		2以上の 操作部等		/		
		遠隔操作器の 連動		/		
		非常用 放送 切替		○		
		※地震動予報等 に係る放送切替		/		
		回 路 短 絡		○		
		音 声 警 報 音		/		
		火 災 音 信 号		○		
	マ イ ク ロ ホ ン		○			
	予 備 品 等		/			
	ス ピー カ ー	外 形		○		
		取 付 状 態		○		
		音 圧 等		○		
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	○			
音 量 調 整 器			○			
表 示 灯			○			
	周 囲 の 状 況		/			
	外 形		/			
警 鐘 ・ 等	機 能		/			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

0310000081

総		合		点		検		
音響装置・スピーカーの音圧				○				
総 合 作 動				○				
備 考	*表示区分 スピーカー数							
	① 1階 10台							
	② 2階 8台							
	③ 3階 7台							
	④ 4階 7台							
	⑤ 体育館 4台							
	⑥ 運動場 1台							
	⑦ 特別教室棟 4台							
計 41台								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	騒音計	SL-1330	次回 2025年4月	CUSTOM				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

配線点検票 (設備名 非常警報設備)									
名 称	静岡市立旧足久保小学校						防 火 管理者		
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地						立会者	坂本 翔一	
点検種別	総合		点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日					
点 検 者	氏名 杉本 翔		点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091					
			所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号					
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容		判定	不 良 内 容			
総 合 点 検									
専 用 回 路	新館 L-1No.13分電盤			○					
開 閉 器 ・ 遮 断 器	NFB 20A			○					
ヒ ュ ー ズ 類				/					
絶 縁 抵 抗	常用 10 MΩ 非常 MΩ			○					
耐 熱 保 護	耐熱ケーブル			○					
備 考	*警報回路ー1. 5MΩ								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	
	メガー	IR4031	次回 2025年2月	HIOKI					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

避難器具点検票										
名 称	静岡市立旧足久保小学校						防 火 管理者			
所 在	静岡市葵区足久保奥組741番地						立会者	坂本 翔一		
点検種別	機器・総合			点検年月日	年 月 日 ~ 令和 6 年 8 月 6 日					
点 検 者	氏名 杉本 翔			点 検 者	社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091					
				所属会社	住所 静岡市駿河区南町5番3号					
設 置 階	3階/1			4階/1	2台(垂直式)					
設 置 場 所	家庭科室 音楽室									
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容		判定	不 良 内 容			
機 器 点 検										
周 囲 の 状 況	設 置 場 所	教室内			○					
	操 作 面 積 等				○					
	開 口 部	縦1150mm×横 800mm			○					
	降 下 空 間				○					
	避 難 空 地	体育館前、校門前			○					
標 識					○					
器 具 本 体	避難 はし ご	縦 棒			/					
		横 さ ん			/					
		突 子			/					
		結 合 部 等			/					
		可 動 部	外 形			/				
			機 能			/				
	つり下げ金具				/					
	緩 降 機	調速機	外 形			/				
			機 能			/				
		調速機の連結部				/				
ロ ー プ				/						
着 用 具				/						
す べ り 台	ロープと着用具の緊結部				/					
	す べ り 棒	底 板 及 び 側 板			○					
		すべり面の勾配	30度		○					
		手 す り			○					
	避 難 ロ ー プ	す べ り 棒				/				
		ロープ本体			/					
結 合 部					/					
つり下げ金具				/						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

器 具 本 体	避難橋	床板、手すり等			／			
		接合部			／			
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	避難用タラップ	踏み板、手すり等			／			
		接合部			／			
		可動部	外形		／			
			機能		／			
	救助袋	本体布及び展張部材			○			
		縫い合せ部			○			
		保護装置（斜降式の救助袋に限る。）			／			
		結合部			○			
可動部		外形		○				
		機能		○				
取 付 具 ・ 支 持 部	取付具			○				
	可動部			○				
	支持部			○				
	固定環			／				
	ハッチ	上蓋		／				
		下蓋		／				
		使用方法の表示		／				
格納状況	格納箱			○				
	格納状況			○				
総 合 点 検								
器具の取付け等					○			
降下					○			
格納					○			
備 考	3階 家庭科室		4階 第2図書室		2階 音楽室（特別教室棟）			
	種別 垂直式救助袋		垂直式救助袋		すべり台（スカイター-T-AN型）			
考	型式番号 ふV-001号-27（90）		ふV-001号-28（91）		たい-004-2			
	製造者 斉田産業㈱		斉田産業㈱		山陽工業㈱			
	製造年月 1989年7月		2009年3月		2012年2月			
	製造番号 No.6534		No.23550					
	長さ 8.6m		1.2m		7.8m			
測 定 機 器	機器名	型 式	校正年月日	製造者名	機器名	型 式	校正年月日	製造者名
	トルクレンチ	FK-900		カノン				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票										設置階		1～2		階			
名 称		静岡市立旧足久保小学校								防 火 管理者							
所 在		静岡市葵区足久保奥組741番地								立会者		坂本 翔一					
点検種別		機 器				点検年月日		年 月 日 ～ 令和 6 年 8 月 6 日									
点 検 者		氏名 杉本 翔				点 検 者		社名 静岡県消防設備保守点検業協同組合 TEL 054-287-5091									
								住所 静岡市駿河区南町5番3号									
点 検 項 目				点 検 結 果								措 置 内 容					
				種別・容量等の内容						判定						不 良 内 容	
				避難口		通 路		客 席									
機 器 点 検																	
誘 導 灯	外 箱 ・ 表 示 面	種 類	／			／											
		視 認 障 害 等	／			／											
		外 形	／			／											
		表 示	／			／											
	非常電源 (内蔵型)	外 形	／			／											
		表 示	／			／											
		機 能	／			／											
	光	源	／			／											
	点 検 ス イ ッ チ	／			／												
	ヒ ュ ー ズ 類	／			／												
	結 線 接 続	／			／												
	信号 装置 等	外 形	／			／											
結 線 接 続		／			／												
機 能		／			／												

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

0310000081

